PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SKALA 1: 100/250

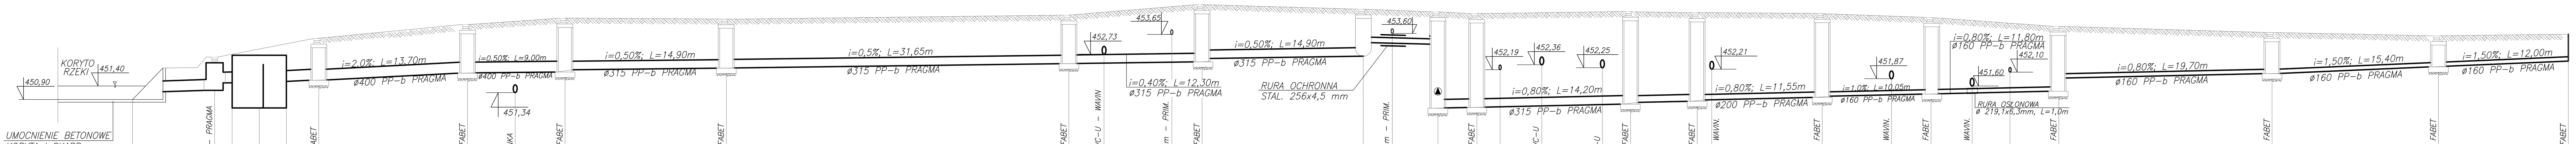

POZIOM PORÓWNAWCZY: 441,98m.n.p.m.

ODLEGŁOŚĆ [m]	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m]	RZĘDNA DNA KANAŁU [m.n.p.m.]	RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO [m.n.p.m.]	RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO [m.n.p.m.]	Opis
0,00	0,68	451,15	452,05		
8,95	1,65	451,24	452,89	452,40	STUDNIA KONTROLNO–POMIAROWA DP PE DN630 – PRAGMA Rd= 451,24 m.n.p.m., H=1,16 m
10,55	1,09	451,80	452,89	452,40	
16,55	1,42	451,85	453,27	452,80	SEPARATOR KOALESCENCYJNY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH: SEP 125–1–8,0 – PURATOR
19,55	1,44 1,43	451,91 451,92	453,35	453,24	STUDZIENKA REWIZYJNA D1 ŻELBET. DN1200 – FABET Rd= 451,91 m.n.p.m., H=1,44 m
33,25	1,87 1,86	451,98 451,99	453,85	452,90	STUDZIENKA REWIZYJNA D2 ŻELBET. DN1200 – FABET Rd= 451,99 m.n.p.m., H=1,87 m
37,65	2,63	451,34	453,97	453,00	ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA ø150 KAMIONKA
42,25	2,04 1,95	452,04 452,13	454,08	453,16	STUDZIENKA REWIZYJNA D3 ŻELBET. DN1200 – FABET Rd= 452,04 m.n.p.m., H=2,04 m
57,15	1,83 1,82	452,20 452,21	454,03	454,80	STUDZIENKA REWIZYJNA D4 ŻELBET. DN1200 – FABET Rd= 452,20 m.n.p.m., H=1,83 m
88,80	1,51 1,50	452,37 452,38	454,18	454,65	STUDZIENKA REWIZYJNA D5 ŻELBET. DN1200 – FABET Rd= 452,37 m.n.p.m., H=1,51 m
92,02	1,56	452,73	454,29	454,70	PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA ø160 PVC–U – WAVIN
93,36	0,81	453,65	454,46	454,80	PROJEKTOWANA SIEĆ CIEPŁOWNICZA ø114,3x4,0mm – PRIM.
101,10	2,14 2,01	452,43 452,56	454,57	454,70	STUDZIENKA REWIZYJNA D6 ŻELBET. DN1200 – FABET Rd= 452,73 m.n.p.m., H=1,84 m
113,17					
116,00	1,76 1,26	452,64 453,14	454,40	454,30	STUDNIA SYSTEMOWA TYPU ROMOLD.
118,65	0,84	453,60	454,44	454,30	PROJEKTOWANA SIEĆ CIEPŁOWNICZA ø114,3x4,0mm – PRIM.
122,90	1,10 3,55	453,20 450,75	454,30	454,30	PRZEPOMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH TYP PURAPOMP 2,7/1,7–176 – PURATOR
126,50	3,45 3,44	450,78 450,79	454,23	454,20	STUDZIENKA REWIZYJNA D7 ŻELBET. DN1200 – FABET Rd= 450,78 m.n.p.m., H=3,45 m
128,65	2,06	452,19	454,25	454,22	PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY ø63x5,8 SDR11 PN12,5 – WAVIN
132,50	1,90	452,36	454,26	454,24	PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA ø160 PVC–U
138,10	2,04	452,25	454,29	454,26	PROJ. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA ø160 PVC–U
140,70	3,41 3,34	450,90 450,97	454,31	454,30	STUDZIENKA REWIZYJNA D8 ŻELBET. DN1200 – FABET Rd= 450,90 m.n.p.m., H=3,35 m
146,85	3,23 3,22	451,01 451,06	454,28	454,40	STUDZIENKA REWIZYJNA D9 ŻELBET. DN1200 – FABET Rd= 451,01 m.n.p.m., H=3,23 m
148,20	2,07	452,21	454,28	454,35	PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA ø160 – WAVIN.
158,35	3,07 3,06	451,15 451,19	454,25	454,29	STUDZIENKA REWIZYJNA D10 ŻELBET. DN1200 – FABET Rd= 451,15 m.n.p.m., H=3,07 m
157,95	2,28	451,87	454,15	454,15	PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA ø160 – WAVIN.
168,85	2,81 2,80	451,29 451,30	454,10	454,00	STUDZIENKA REWIZYJNA D11 ŻELBET. DN1200 – FABET Rd= 451,29 m.n.p.m., H=2,81 m
172,65	2,36	451,60	453,96	453,92	PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA ø160 – WAVIN.
176,15	1,80	452,10	453,90	453,86	ISTNIEJĄCY WODOCIĄG DN50
180,65	2,39 1,89	451,39 451,89	453,78	453,80	STUDZIENKA REWIZYJNA D12 ŻELBET. DN1200 – FABET Rd= 451,39 m.n.p.m., H=2,39 m
200,35	1,50 1,49	452,05 452,06	453,55	453,60	STUDZIENKA REWIZYJNA D13 ŻELBET. DN1200 – FABET Rd= 452,05 m.n.p.m., H=1,50 m
215,75	1,14 1,13	452,29 452,30	453,43	453,35	STUDZIENKA REWIZYJNA D14 ŻELBET. DN1200 – FABET Rd= 452,29 m.n.p.m., H=1,14 m
227,75	1,00	452,48	453,48	453,10	STUDZIENKA REWIZYJNA D2 ŻELBET. DN1200 – FABET Rd= 452,48 m.n.p.m., H=1,00 m

TRASA	SPADEK, DŁUGOŚĆ	ŚREDNICA, MATERIAŁ
	i=1,0% L=8,95m	ø400PP–b PRAGMA
SEP	6,00	
	i=2,0% L=3,00m	ø400PP–b PRAGMA
D1	i=2,0% L=13,70m	ø 400 PP–b PRAGMA
D2	i=0,50% L=9,00m	ø 400 PP–b PRAGMA
D3	i=0,50% L=14,90m	ø 315 PP–b PRAGMA
D4	i=0,50% L=31,65m	ø 315 PP–b PRAGMA
D5	i=0,40% L=12,30m	ø 315 PP–b PRAGMA
D6	i=0,5% L=14,90m	ø 315 PP–b PRAGMA
	i=2,90% L=6,90m	DN 300 STAL
PP	i=0,8% L=3,60m	ø 315 PP–b PRAGMA
D7	i=0,8% L=14,20m	ø 315 PP–b PRAGMA
D8	i=0,6% L=6,15m	ø 250 PP–b PRAGMA
D9	i=0,8% L=11,55m	ø 200 PP–b PRAGMA
D10	i=1,0% L=10,05m	ø 160 PP–b PRAGMA
D11	i=0,8% L=11,80m	ø 160 PP–b PRAGMA
D12	i=0,8% L=19,70m	ø 160 PP–b PRAGMA
D13	i=1,5% L=15,40m	ø 160 PP–b PRAGMA
D14	i=1,5% L=12,00m	ø 160 PP–b PRAGMA
WP15		

UWAGA:
1. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ PRZEWODÓW WYKOPY WYKONYWAĆ RĘCZNIE

PIO-SAN "PIO–SAN" Pracownia projektowa ul. Romualda 2/54, 25–322 Kielce ☎ (041) 344–90–82 email: piosan@poczta.onet.pl

Inwestor:	Urząd Miasta Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, 38–700 Ustrzyki Dolne
Temat opracowania:	Hala sportowa – Ustrzyki Dolne
Faza:	Projekt wykonawczy
Branża:	Instalacje sanitarne Operat wodnoprawny
Nazwa rysunku:	Profil projektowanej kanalizacji deszczowej.
Nr rys.	OP–3/1
Skala	1:100/250
Opracował:	mgr inż. Piotr Skrzypek
Data	10.2006