RZUT PRZYŁĄCZA ISTNIEJĄCEJ SIECI CIEPLNEJ
SKALA 1:100

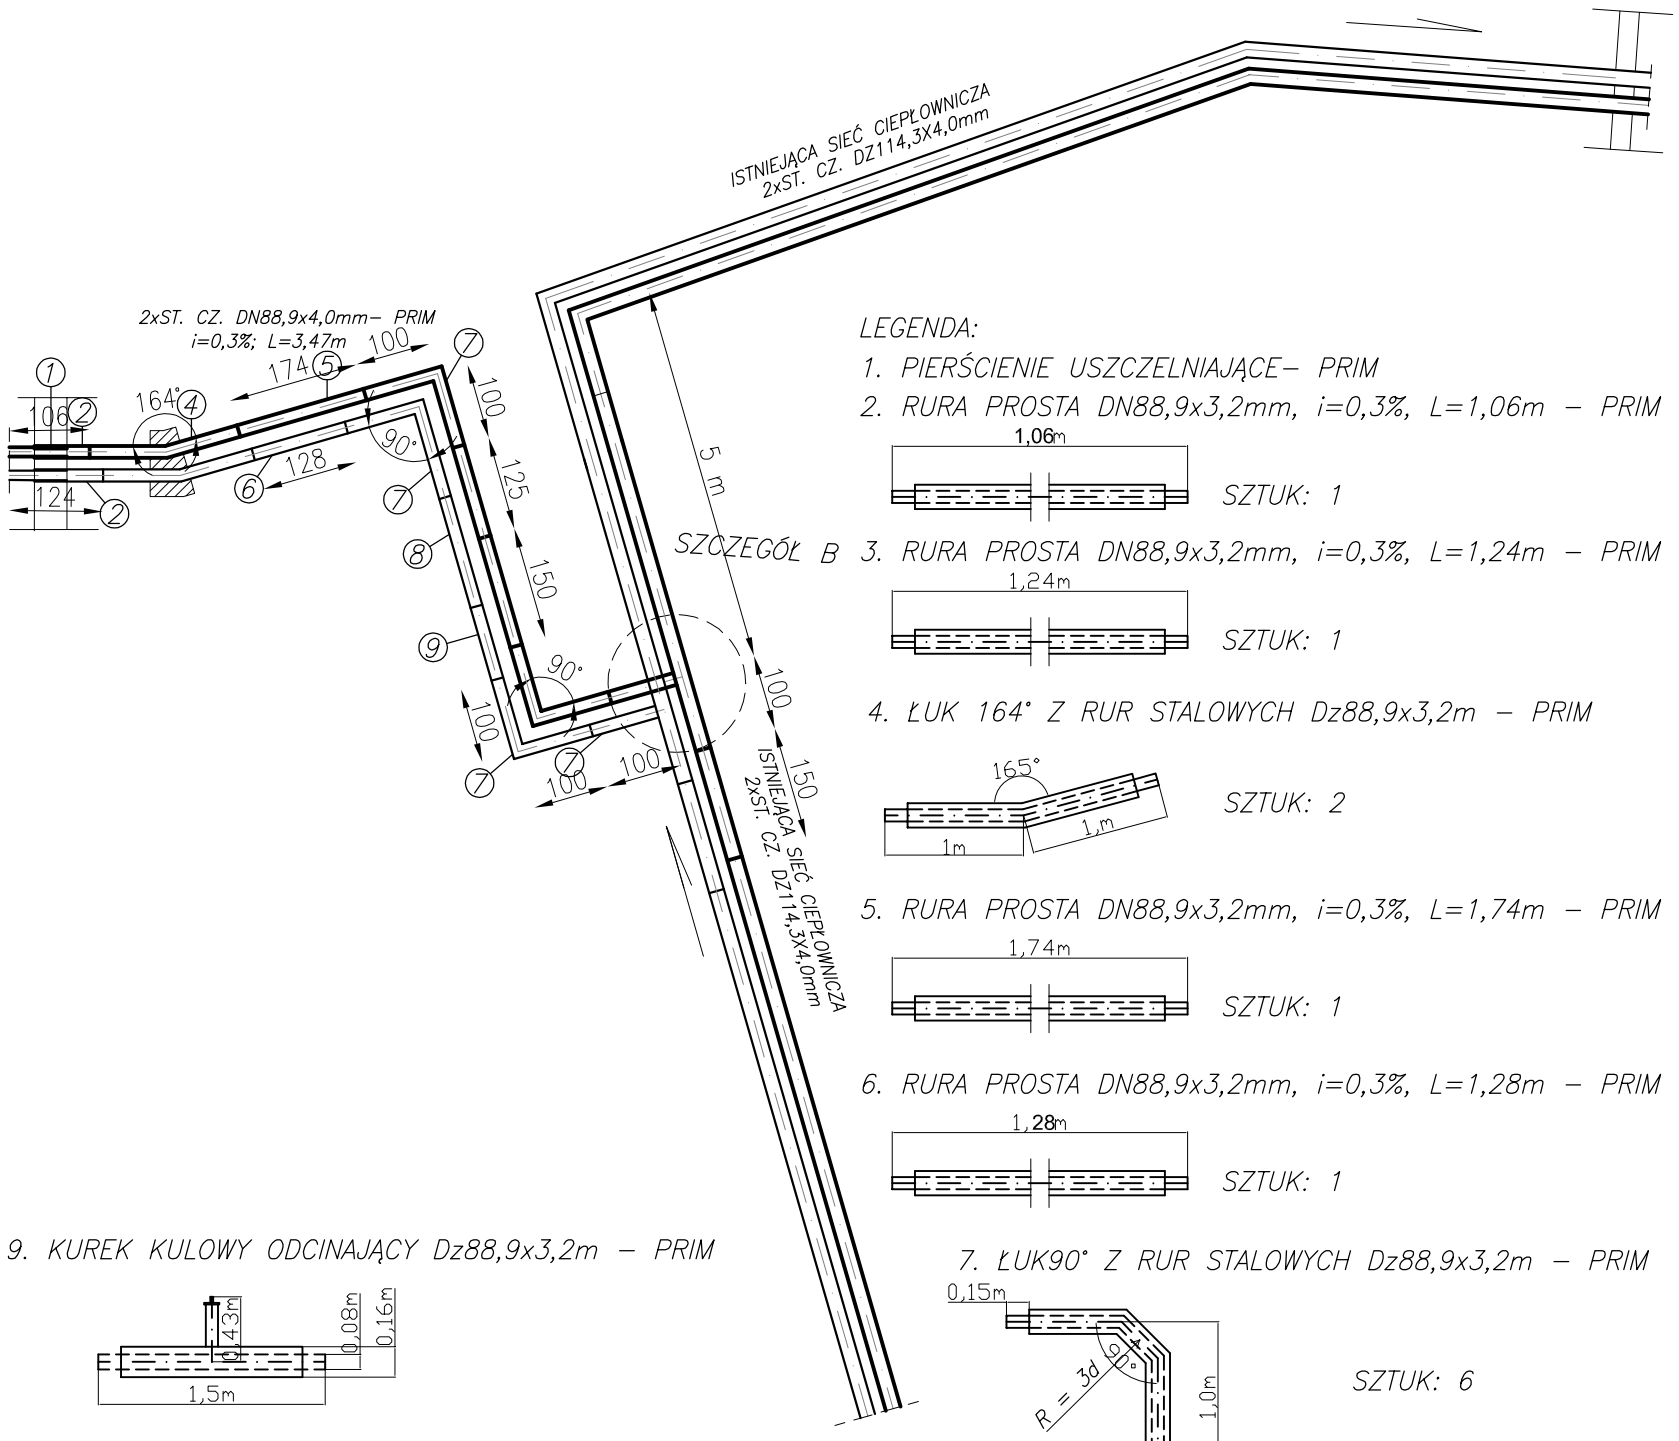

LEGENDA:

1. PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE– PRIM
2. RURA PROSTA DN88,9x3,2mm, i=0,3%, L=1,06m – PRIM

SZTUK: 1

3. RURA PROSTA DN88,9x3,2mm, i=0,3%, L=1,24m – PRIM

SZTUK: 1

4. ŁUK 164° Z RUR STALOWYCH Dz88,9x3,2m – PRIM

SZTUK: 2

5. RURA PROSTA DN88,9x3,2mm, i=0,3%, L=1,74m – PRIM

SZTUK: 1

6. RURA PROSTA DN88,9x3,2mm, i=0,3%, L=1,28m – PRIM

SZTUK: 1

7. ŁUK90° Z RUR STALOWYCH Dz88,9x3,2m – PRIM

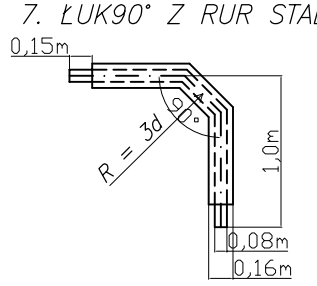

SZTUK: 6

8. RURA PROSTA DN88,9x3,2mm, i=0,3%, L=1,25m – PRIM



SZTUK: 2

9. KUREK KULOWY ODCINAJĄCY Dz88,9x3,2m – PRIM

10. TRÓJNIK ODGAŁĘZIENIE RÓWNOLEGŁE DN100/DN80 – PRIM

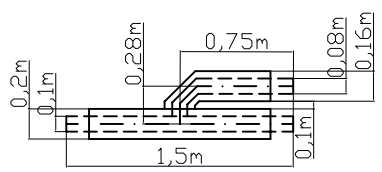

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP A-A, SKALA1:20

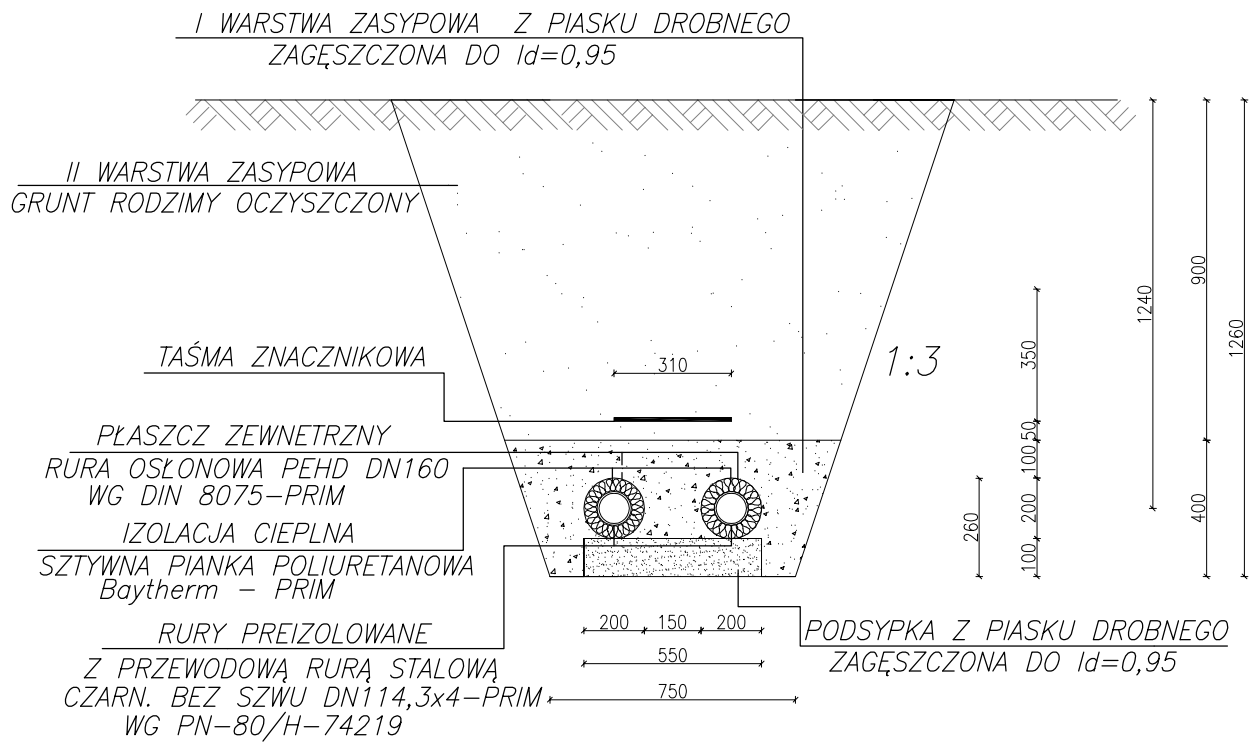

PIO-SAN

"PIO–SAN" Pracownia projektowa
ul. Romualda 2/54; 25–322 Kielce
☎ (041) 344–90–82
email: piosan@poczta.onet.pl

Inwestor:	"PIO–SAN" Pracownia projektowa Kielce, ul. Romualda 2/54
Temat opracowania:	Hala sportowa – Ustrzyki Dolne
Faza	Projekt wykonawczy
Branża.	Przyłącze sieci cieplnej wysokich parametrów
Nazwa rysunku:	Rzut przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów.
Nr. rys.	IS/SC–3
Skala	1:100

	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Piotr Skrzypek	KL–208/86 KL–209/86	11.2006	
Opracował:	mgr inż. Piotr Ćwiek		11.2006	
Sprawdził:	inż. Edward Biały	KL–234/74	11.2006	

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI. PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)