

SCHEMAT UŁOŻENIA PETLI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

LEGENDA:


- ⑥ — NUMER PĘTLI GRZEWOCZEJ;
— NUMER ROZDZIELACZA
TYP WIERSO PRO 1" — 20x2,0mm;
N — NASTAWA PRZEPŁYNIOMIERZA
— — — PRZEWODY ZASILAJĄCE;
— — — PRZEWODY POWROTNE;
— — — DYLATACJA;

0.27c	- NUMER POMIESZCZENIA
105,3 m r 225	- DŁUGOŚĆ PĘTLI [m]; ROZSTAW PRZEWODÓW PĘTLI [mm];


UWAGA!!!

1. PĘTLE DO GRZEJNIKÓW WYKONAĆ
W RURZE OCHRONNEJ TYPU PESZEL;
2. PĘTLE GRZEWCZE WRAZ Z PRZYLĄCZAMI WYKONAĆ
Z RUR TYPU WIHSBO pePEX 20x2,0mm – UPONOR

PARTER

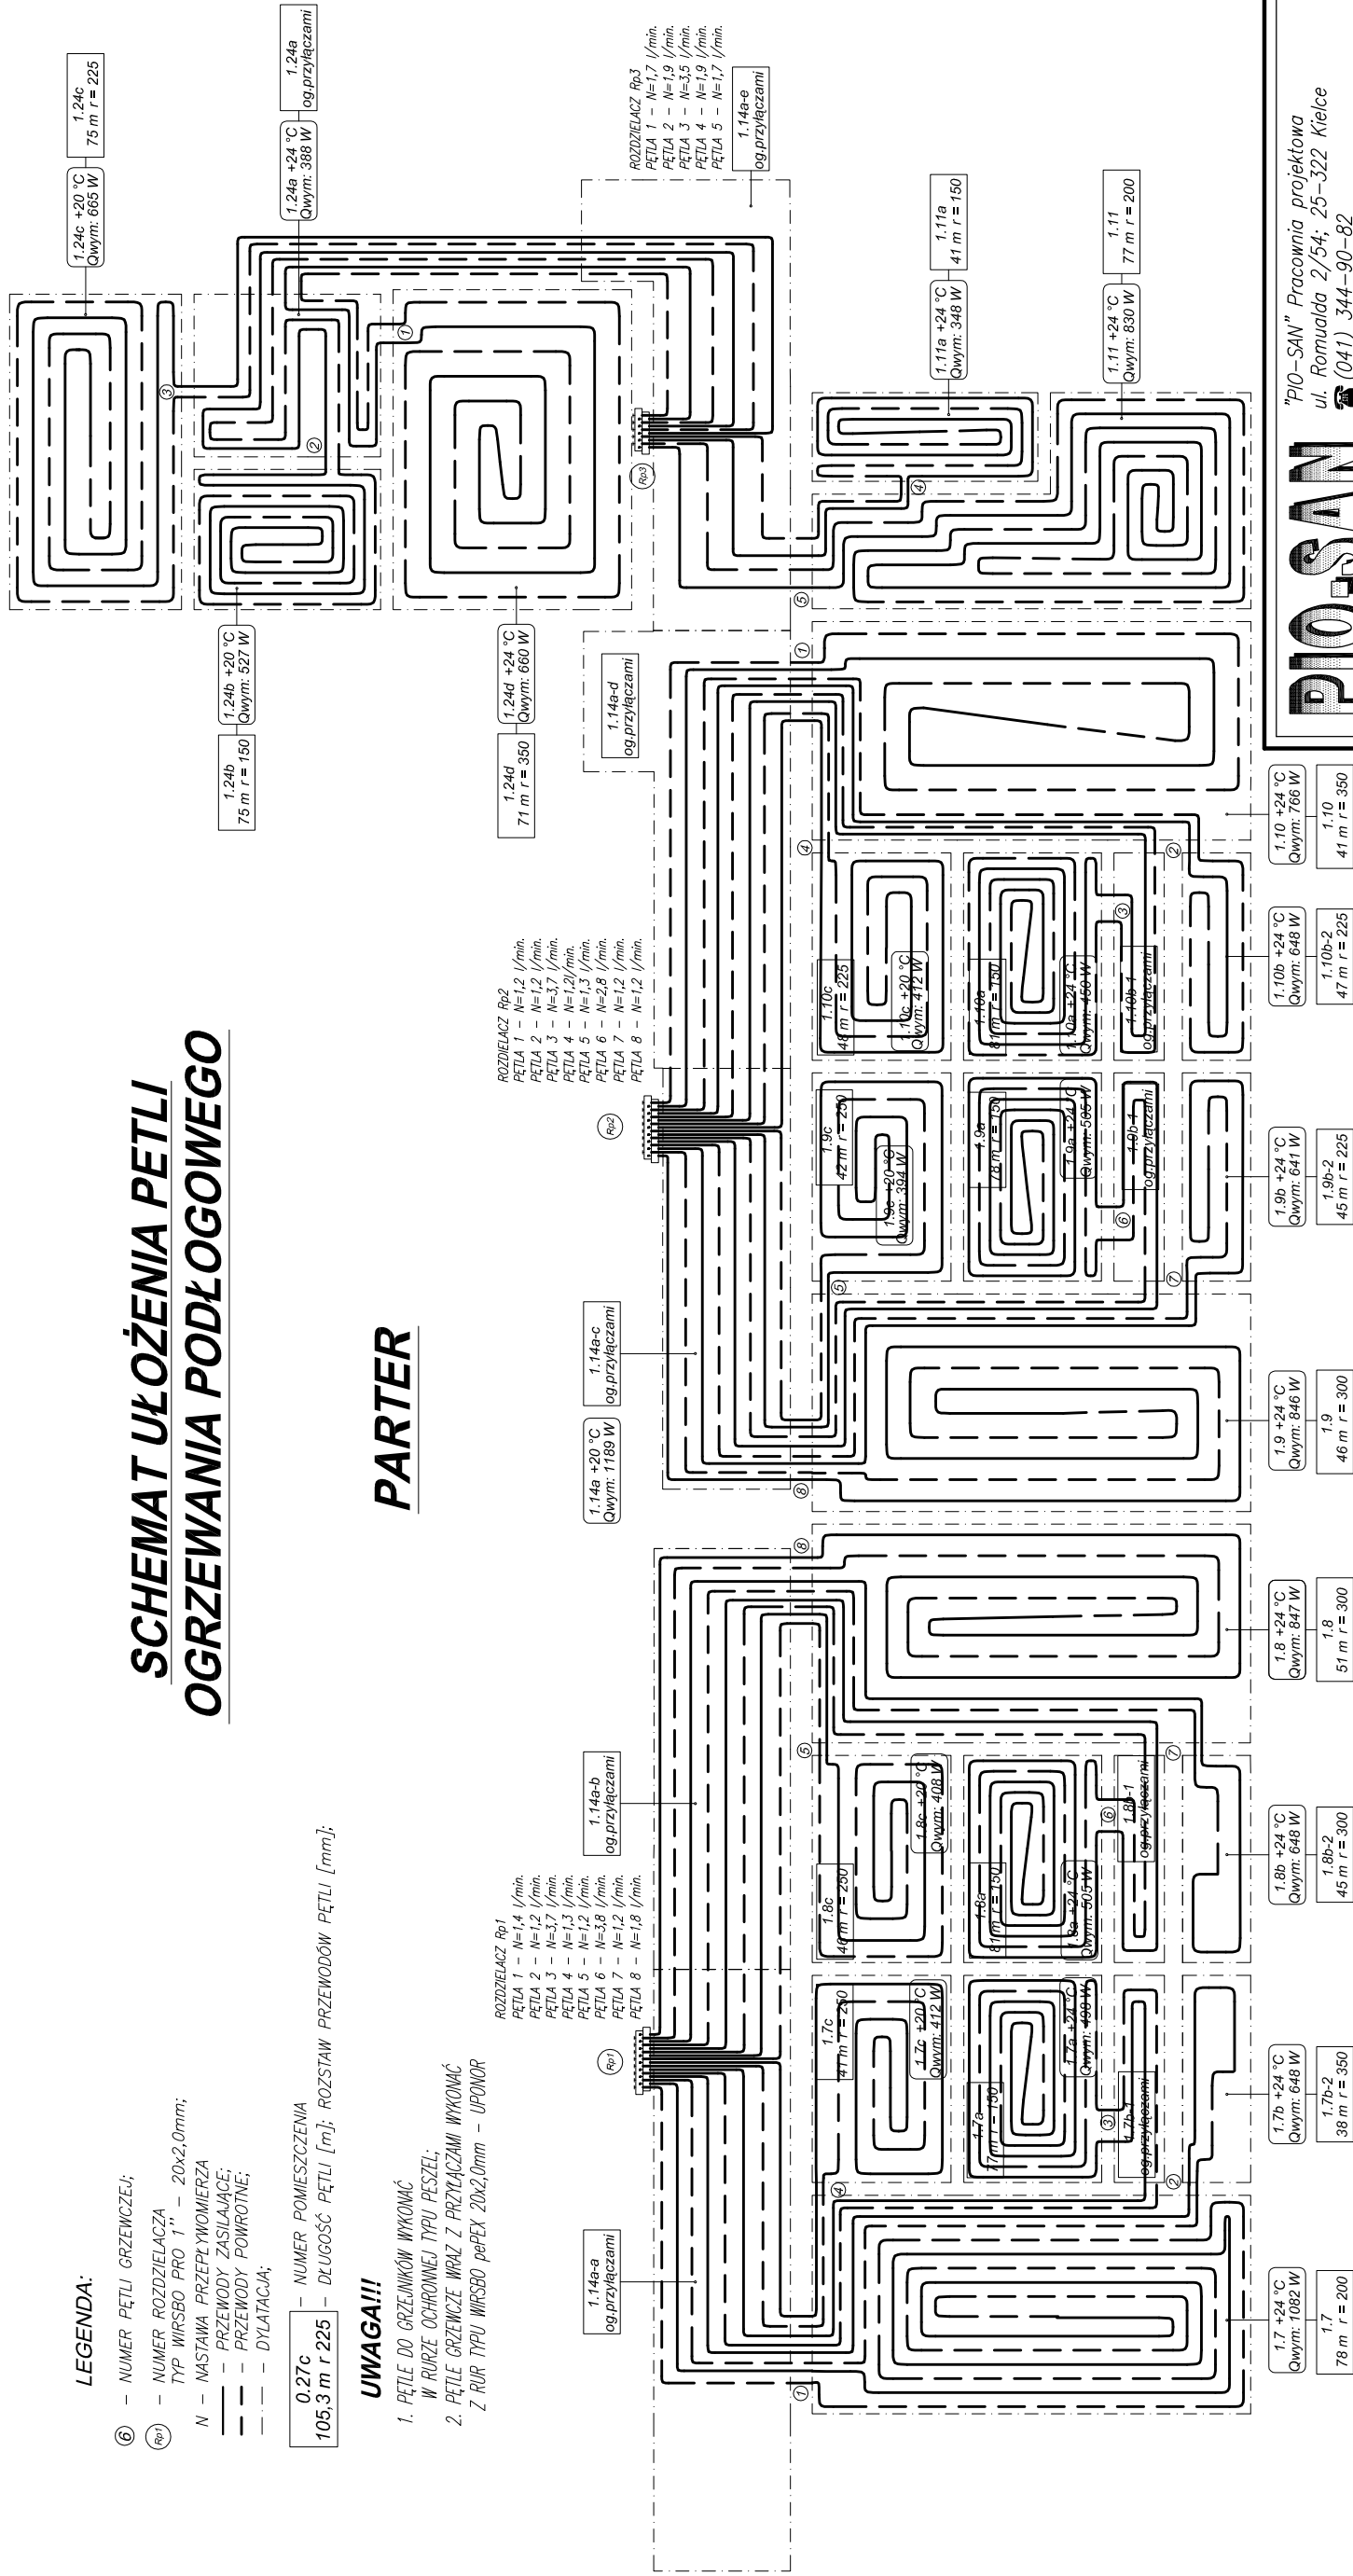


PLANET

"PIO-SAN" Pracownia projektowa
ul. Romualda 2/54; 25-322 Kielce
 (041) 344-90-82
email: piosan@poczta.onet.pl

Inwestor:	Urząd Miasta Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1; 38-700 Ustrzyki Dolne					
Temat opracowania:	Hala sportowa – Ustrzyki Dolne					
Faza	Projekt wykonawczy					
Branża.	Instalacje sanitarne Instalacja centralnego ogrzewania					
Nazwa rysunku:	Schemat ułożenia pętli og. podłogowego-partier		Nr. rys.	IS/CO-7/1		Skala
Projektował:	Imię i nazwisko mgr inż. Piotr Skrzypek		Data	5.2006		Podpis
Opracował:	mgr inż. Piotr Ćwiek		5.2006			
	mgr inż. Paweł Nowiński		5.2006			
Sprawił:	inż. Edward Biały		KL-234/74	5.2006		
ROZPOWIESTACZANIE INWESTYCJI OGRZEWANIA, AM. IŁĘ JEDNO FUNKCYJNYM, W TYM KONKRETNIE, WYKONANYCH PRZEMIAN, I POWIĄTÓW UMIESZCZANE W SYSTEMACH PRZECIEPIWYMA DANYCH – ZA WYKUTEM KOSOWANIE ORGANÓW KOMUNISTRACJI, PRZEKAZUJĄCE W JAKIEJKOLWIEZ FORME, W TYM: ELEKTROMICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ KADROWANIE, ZMIAN BEZ ZOGODY AUTORA, JEST ZABRONIONE I POLEGA ODPowiedzialności KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWNIE AUTORSTWOM I PRAWACH POWIĘTYCH. (DZI.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)						

PRZEKRÓJ DYLATAJI W OGRZEWANIU PODŁOGOWYM
(WZDŁUŻ RUR GRZEJNYCH)

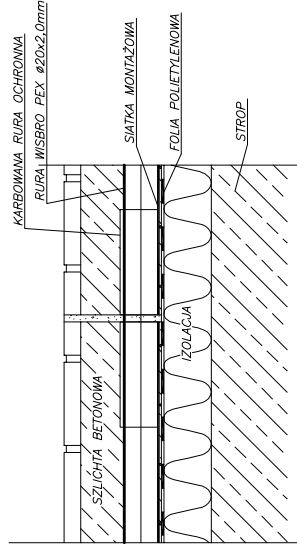

PRZEKRÓJ PODŁOGI W OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

