


istn. st. transf. WOJTKÓWKA
- CHWANIÓW 2 (1132) istn.
100kVA
15/0,4kV

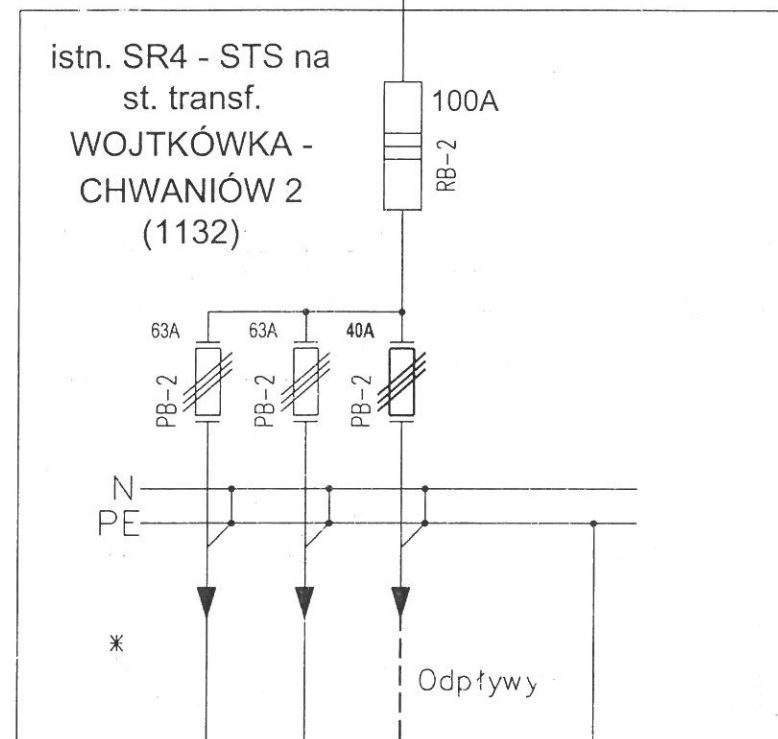

istn. obwód nr 2

istn. obwód nr 1
kierunek Wojtkówka

proj. 4x DY 10mm²
- 2m -


proj. obwód oświetleniowy TOR 1 - AsXSn 4x35mm²
- 14m / 29m -
kierunek słup nr 18/2


TOR 1 - AsXSn 4x35mm²

TOR 2 - AsXSn 4x35mm²

proj. obwód oświetleniowy TOR 2 - AsXSn 4x35mm²
- 14m / 29m -
kierunek słup nr 18/2

istn. st. transf. WOJTKÓWKA CHWANIÓW 2 (1132) istn. 100kVA
15/0,4kV
Istniejącą szafkę oświetleniową w SR4 - STS należy doposażyć wg
zestawia materiałów

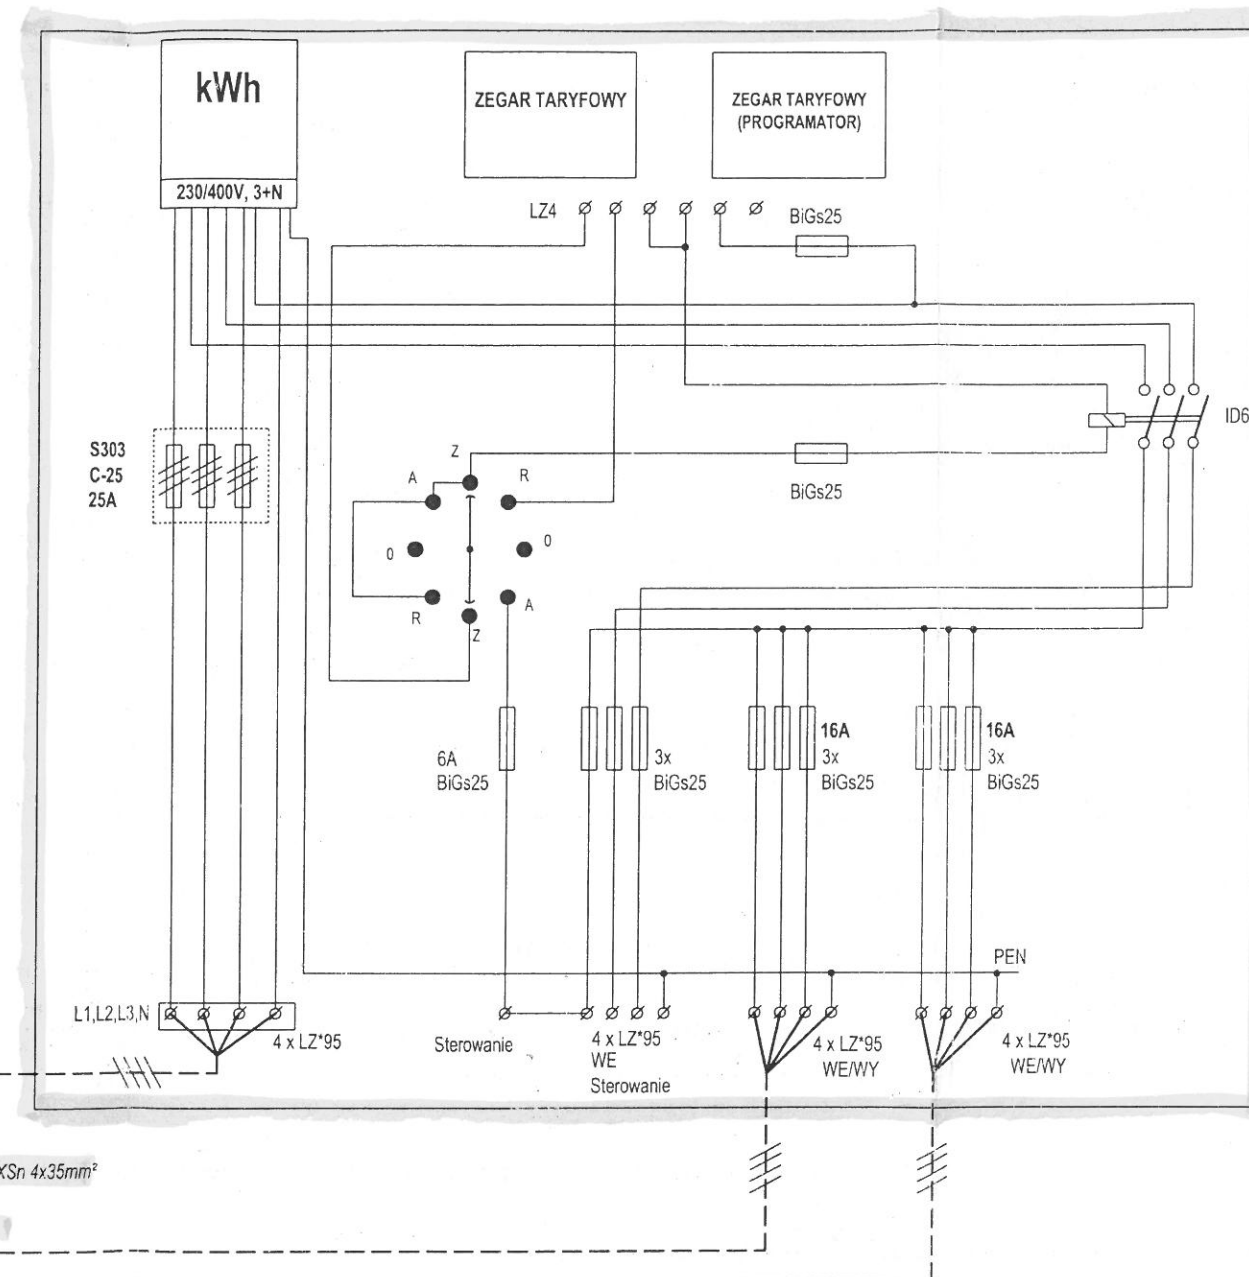

Jednostka Projektowa: "ŁĄCZBUD" Sp. z o.o. Rzeszów, ul. 3-go Maja 22 tel. (0-17) 85-25-702- e-mail: sekretariat@laczbud.pl		Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 30-700 Ustrzyki Dolne	
Nazwa Inwestycji Oświetlenie drogi w miejscowości Wojtkówka.		Data 04. 2011	
Nazwa rysunku. SHEMAT IDEOWY Zasilanie szafki oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojtkówka		Skala b / s	
Projektant:	mgr inż. Piotr Leja upr. E - 103/02		Nr rysunku Rys. 3
Opracował:	mgr inż. Tomasz Orzakiewicz		