


USTKABLE

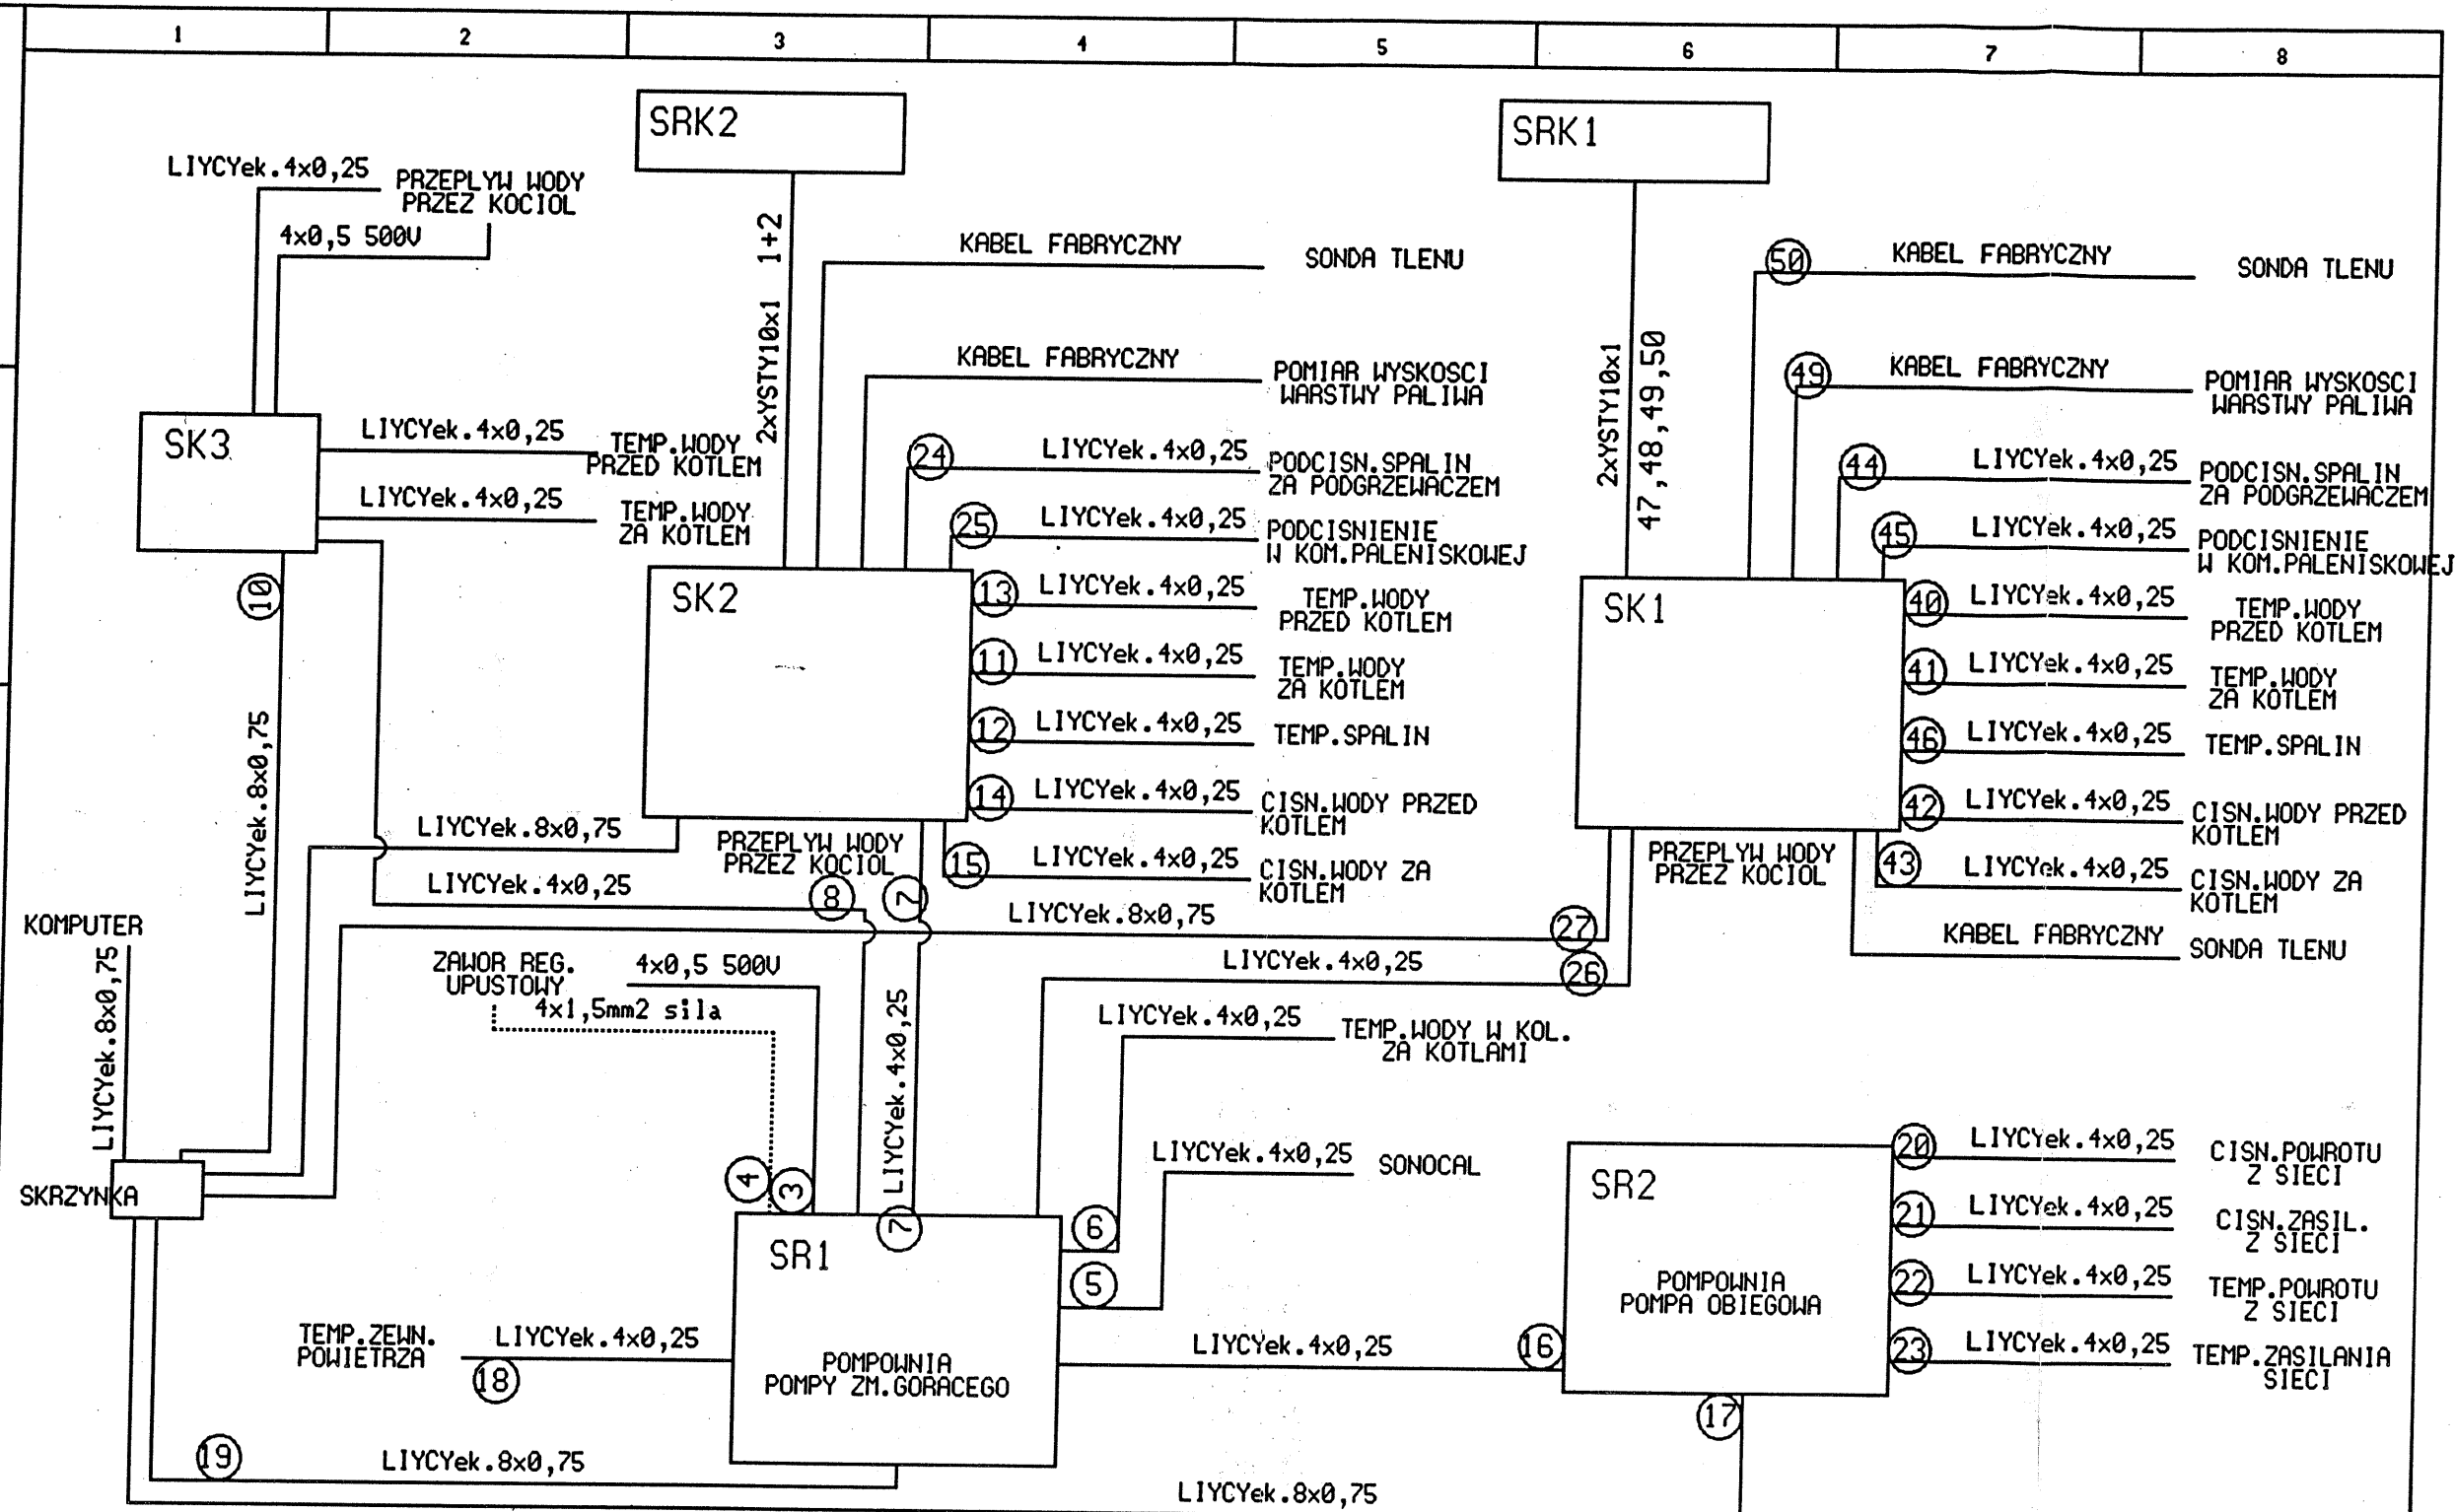

NA RYSUNKU NIE NANIESIONO KABLI ENERGETYCZNYCH ZASILAJACYCH SZAFY I SILNIKI KTÓRE BĘDĄ WYKORZYSTANE Z ISTNIEJĄCEGO UKŁADU.

<div>P.U.P.</div> <div>INTERSPIN</div> <div>61-248 Poznan ul.Dziadoszanska 10</div>	Projektant:		Inwestycja:		Numer projektu:
	Opracował: mgr inż.Zb.Majchrzak		P.G.K. Ustrzyki Dolne		905362/99
	Sprawdził: mgr inż.J.Pankiewicz		Obiekt:		Data:
			SZAFY - KABLE POLACZENIOWE		10/99
	Stad: P.T.	Podz.	zastepuje rys. nr:		Numer rysunku:
Czesc: EL		zastapiiony rys. nr:		0	