



ZP-271.09.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku.

Zamawiający Gmina Ustrzyki Dolne, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, działając na podstawie art.38 ust. 1 ustawy Pzp, udziela wyjaśnienia na zadawane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Czy w zakres robót wchodzi instalacja przyzywowa dla pomieszczeń WC dla niepełnosprawnych, jeśli tak proszę o podanie rozwiązań projektowych.

Odpowiedź:

Instalacja przyzywowa nie jest wymagana w budynkach mieszkalnych – nie wchodzi w zakres robót.

Pytanie nr 2

Czy w zakres robót wchodzi zakup opraw oświetleniowych w miejsca oznaczone na projekcie jako „wypust oświetleniowy sufitowy” jeśli tak proszę o podanie parametrów oprawy oświetleniowej.

Odpowiedź:

Tak, w miejscach oznaczonych na projekcie jako „wypust oświetleniowy sufitowy” (pomieszczenia mieszkalne) należy zamontować oprawy RINGON 360 strumień: 1750 lm, moc: 28 W lub równoważne.

Pytanie nr 3

Czy w zakres opracowania wchodzi wykonanie zasilania do RGPOŻ jeśli tak proszę o podanie rozwiązań projektowych (trasy, rodzaju i długości kabla).

Odpowiedź:

Tak, rodzaj i długość kabla zawarta jest w zestawieniu materiałów projektu instalacji elektrycznych, natomiast trasę należy wyznaczyć na budowie po wykonaniu rozbiórek

Pytanie nr 4

Czy w zakres opracowania wchodzi zasilanie elektryczne oraz sterowanie pracą pompy głębinowej, jeśli tak proszę o podanie rozwiązań projektowych.

Odpowiedź:

Należy przyjąć rozwiązania systemowe dla parametrów zgodnych z projektem instalacji sanitarnych.




Ponadto:

I. Zamawiający informuje, że należy wycenić wykończenie mieszkań zgodnie z pkt. 4.3 Opisu Technicznego zawartego w Projekcie Wykonawczym (glazura, panele itd.).

II. Zamawiający informuje, że wycenie podlega również wykonanie zbiornika p.pożarowego o pojemności min. 200 m³, zaznaczonego na planie zagospodarowania terenu numerem 7 wraz z robotami towarzyszącymi tj. roboty ziemne, posadowienie (zgodnie z wytycznymi dla przyjętego typu zbiornika). Dopuszcza się zastosowanie zbiornika składającego się z połączonych komór o pojemności nie mniejszej niż 200 m³ (zgodnie z normą PN-B-02857). Wyposażenie zbiornika zgodnie z wymogami (punkty czerpalne, włazy, odpowietrzenia itp.). W załączeniu przykładowe rozwiązanie kompletnego zbiornika:

RYSUNEK ZBIORNIKA PPOŻ 3D

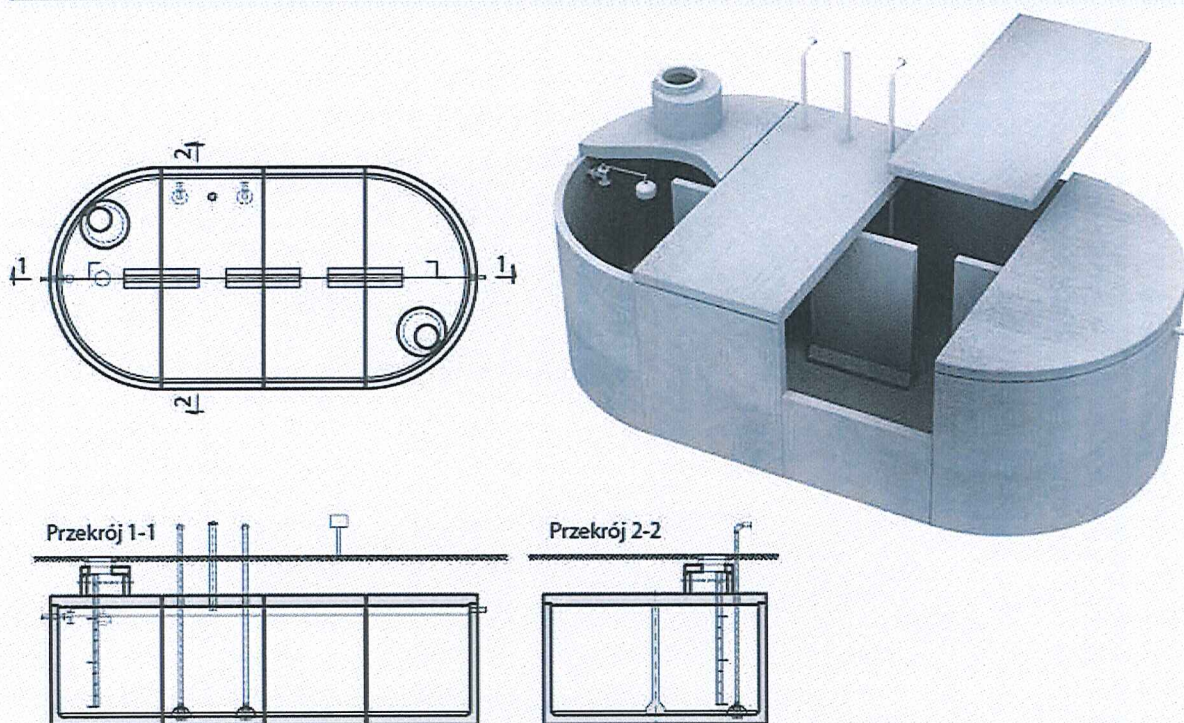

Zbiorniki modułowe ppoż							
Pojemność użytkowa Vu m ³	Zestawienie Elementów	Długość zew. całkowita mm	Szerokość zew. mm	Wysokość użytkowa mm	Wysokość całkowita mm	Pojemność całkowita m ³	Waga najcięższego elementu kg
50	C + C	6 000	6000	2000	3550	73,85	22 000
60	C + C	6 000	6000	2500	3550	73,85	22 000
100	C + 1 x U 2750 + C	8 750	6000	2500	3550	120,05	22 000
150	C + 2 x U 2750 + C	11 500	6000	2750	3550	166,29	22 000
200	C + 3 x U 3000 + C	15 000	6000	2700	3550	225,09	22 000
300	C + 6 x U 2750 + C	22 500	6000	2700	3550	351,09	22 000

III. Zamawiający informuje, że należy wycenić dostawę i montaż kompletnych kuchenek gazowych tj. wąż, reduktor, butla z gazem propan-butan w ilości 22 sztuk o parametrach nie gorszych niż:

Wymiary: (SxWxG): **50 x 85 x 60 cm**

Kolor płyty grzewczej: **stal nierdzewna**

Rodzaj płyty grzewczej: **gazowa**

Pała grzewcze: **cztery palniki gazowe**



Ruszt: **dwuczęściowy emaliowany**

Kolor frontu piekarnika: **srebrny**

Pojemność: **58 litrów**

Typ prowadnic: **wytłaczane**

Czyszczenie piekarnika: **emalia łatwoczyszcząca**

Klasa energetyczna: **A**

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu: **w płycie grzewczej i w piekarniku.**

Jednocześnie przypominam, że załączony przedmiar robót jest **tylko** materiałem pomocniczym.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłużył termin składania ofert do **05 marca 2018 r. do godz. 9:30**. Otwarcie ofert odbędzie się **05 marca 2018r. o godz. 10:00. w sali nr 13.**

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

Otrzymują :

1 Adresat

1 a/a