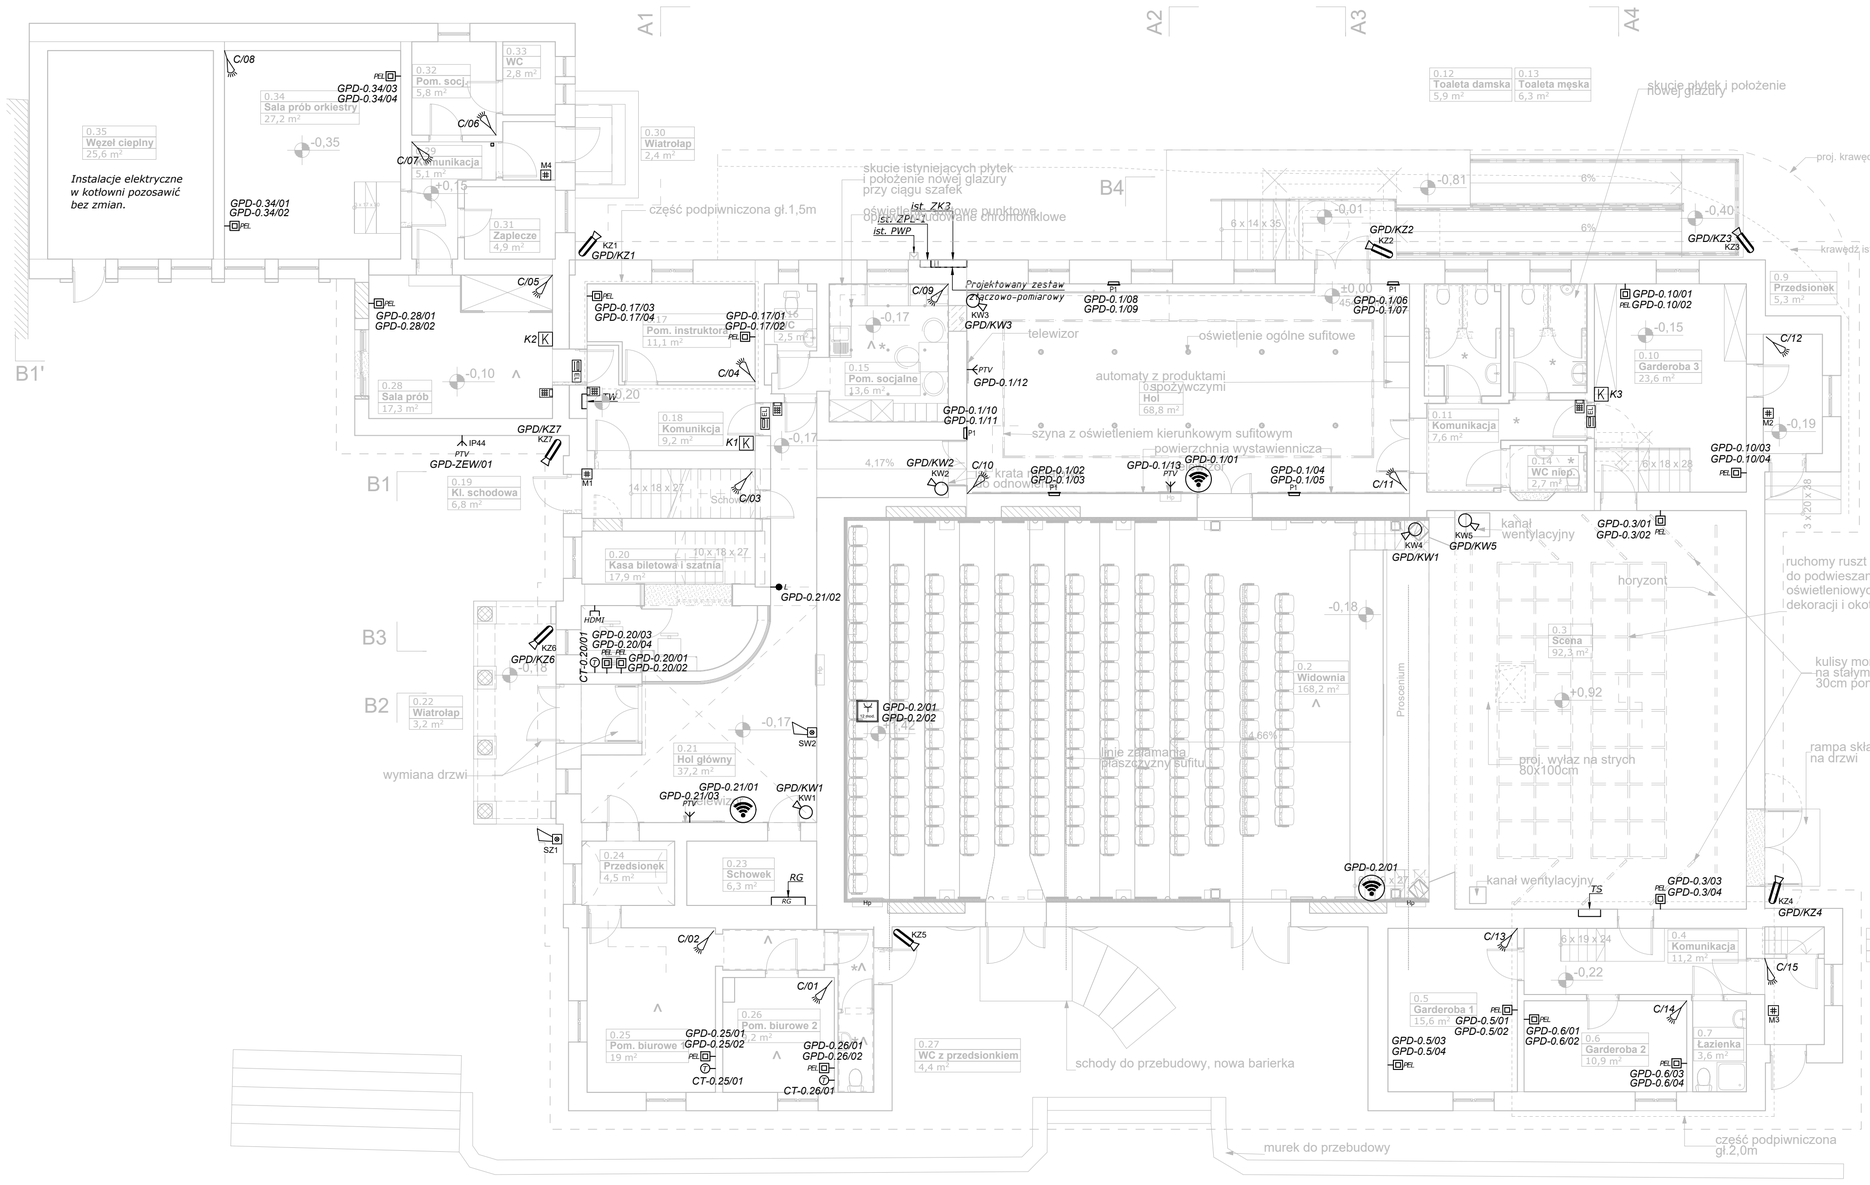

LEGENDA - rozdzielnie elektryczne/szafy teleinformatyczne:

ZK3	- złącze kablowe ZK3
RG	- tablica elektryczna główna budynku
TK	- tablica kotłowni
TS	- tablica odbiorów scenicznych
TG	- tablica gazeta
TP	- tablica projektora
TW	- tablica wentylacji
ROT	- tablica odbiorów technologicznych
RMS	- tablica zasilajaco-sterownicza napędów mechaniki sceny
PWP	- przeciwpożarowy wyłącznik prądu
GPD	- główny punkt dystrybucyjny
CSSWIN/CKD	- centrala systemu włamania i napadu +centrala kontroli dostępu

LEGENDA - instalacja SSWiN i KD:

- PIR... - Dualna czujka ruchu PIR
- M... - Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych
- SW... - Sygnalizator akustyczny
- SSWiN - Centrala systemu SSWiN: płyta centrali z 64 wejściami + zasilacz impulsowy + akumulator 12V/18Ah + obudowa
- EL - elektrozaczep rewersyjny z czujnikiem stykowym położenia zapadki zamka
- kontaktron drzwiowy
- K.. - kontroler drzwiowy
- czytnik kart zbliżeniowych
- CSSWIN/CKD - projektowana centrala SSWiN i centrala kontroli dostępu CKD

UWAGA:
1. *Czytniki kart montować na h=1,4m*
2. *Wszystkie przejścia przez przegrody przeciwpożarowe należy uszczelnić masą lub pianką uszczelniającą do przepustów kablowych o odporności ogniowej nie mniejszej niż przegroda.*
3. *W celu integracji systemów KD i SSWiN należy zastosować konwerter danych i układ transmisji danych RS485/USB*

LEGENDA - instalacje ogólne elektryczne:

- gniazdo telefoniczne RJ45 kat. 5e
- bramka z biletami (zapas do sterowania bramą)
- zestaw gniazd podłogowych: 2x 230V DATA; 2x RJ45 kat. 6A, 1x światłowód jednomodowy
- P1 - zestaw gniazd ściennych: 2x230V, 2x RJ45 kat. 6A
- punkt elektryczno - logiczny: 3x gniazdo 230V DATA; 2x wymienne gniazdo 1xRJ-45 kat.6A
- PTV - punkt telewizyjny: 1x gniazdo 230V+ 1x gniazdo HDMI + 1x gniazdo RJ-45 (na zewnątrz gniazda w wykonanu IP44)
- HDMI - Zestaw 4 gniazd HDMI - kabel HDMI od każdego telewizora

PROJEKTUJE SIĘ WYMIANĘ POSADZEK w pom.:0.01-0.03, 0.05-0.06, 0.09-0.15, 0.17-0.28 ; PO WYKONANIU REMONTU NALEŻY POMALOWAĆ WSZYSTKIE POMIESZCZENIA

* OZNACZONE POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH PROJEKTUJE SIĘ WYKONANIE NOWYCH OKŁADZIN ŚCIENNYCH

^ OZNACZONE POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH PROJEKTUJE SIĘ WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO

NA CZERWONO ZAZNACZONO WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY, W TYM DRZWI DO WYMIANY; W MIEJSCACH WYKUCIA OTWORÓW PRZEWIDZIEĆ STALOWE NADPROŻA; NA PARAPETACH WYKONAĆ NOWE NAKŁADKI

UTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
MARIOLA SIDOR
mgr inż. architekt
38-500 Sanok Zahutyń 234 tel/fax.13 4633844, kom.502576701
e-mail: mariola@poczta.zagorz.net www.architektsidor.pl

BPIE ROBERT BĘBEN
ul. Dąbrowskiego 7/6
35 - 033 RZESZÓW
tel.: 017-7796176
biuro@bpie.com.pl

Nr rys. **E-19**

Temat: **PROJEKT WYKONAWCZY**
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU USTRZYCKIEGO DOMU KULTURY I ROZBUDOWA O PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Adres: ul. 29 Listopada 31, jed. ew. Ustrzyki Dolne, obręb ew. Ustrzyki Dolne dz. nr ew. 1212

Przedmiot rys.: **INSTALACJE TELETECHNICZNE I SLABOPRĄDOWE - RZUT PARTERU** Skala: **1:100**

Asystent projektanta: mgr inż. Krystian Jarosz
Data: październik 2016
Nr ark.

Projektant: mgr inż. Piotr Krupornicki Nr Upr.: PDK/0003/POOE/15

Sprawdzający: mgr inż. Robert Bęben Nr Upr.:PDK/0191/POOE/06

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w części lub całości oraz udostępnianie osobom trzecim dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora projektu (Dz.U.24/194, poz.83, art.115-118)